


Controle vloerafscheidingen, trappen en leuningen moskee

Vloerafscheidingen.

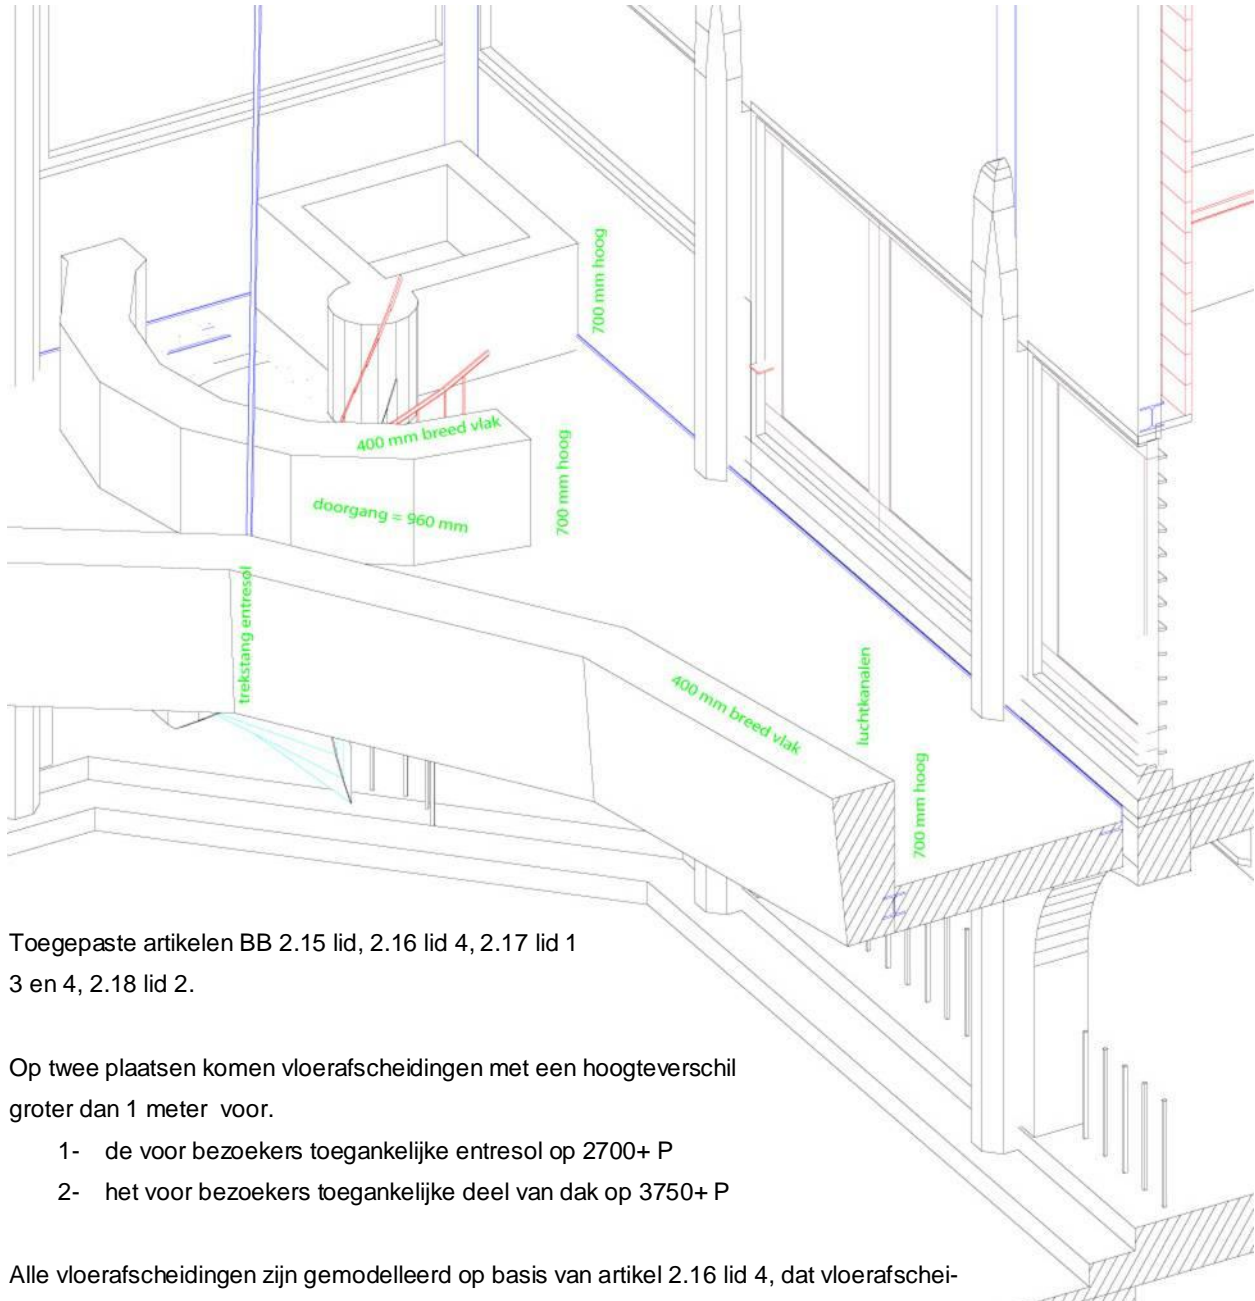

Toegepaste artikelen BB 2.15 lid, 2.16 lid 4, 2.17 lid 1
3 en 4, 2.18 lid 2.

Op twee plaatsen komen vloerafscheidingen met een hoogteverschil
groter dan 1 meter voor.

- 1- de voor bezoekers toegankelijke entresol op 2700+ P
- 2- het voor bezoekers toegankelijke deel van dak op 3750+ P

Alle vloerafscheidingen zijn gemodelleerd op basis van artikel 2.16 lid 4, dat vloerafsch-
dingen met een hoogte van 700mm mogelijk maakt, mits geen opstapmogelijkheden tussen 200 + en 700+ P, en
mits de werkzame breedte aan de bovenkant gemeten minimaal 400 bedraagt.
Aangezien de vloerafscheidingen in voor publiek toegankelijke gebieden liggen, mogen de vloerafscheidingen ho-
rizontaal gemeten geen openingen groter dan 100 mm bevatten.

De entresol is daartoe geheel dicht uitgevoerd, ook rond de trapspelingen. De vloerafscheiding langs de entresol
wordt overigens gebruikt voor het aan het zicht onttrekken van luchtkanalen.